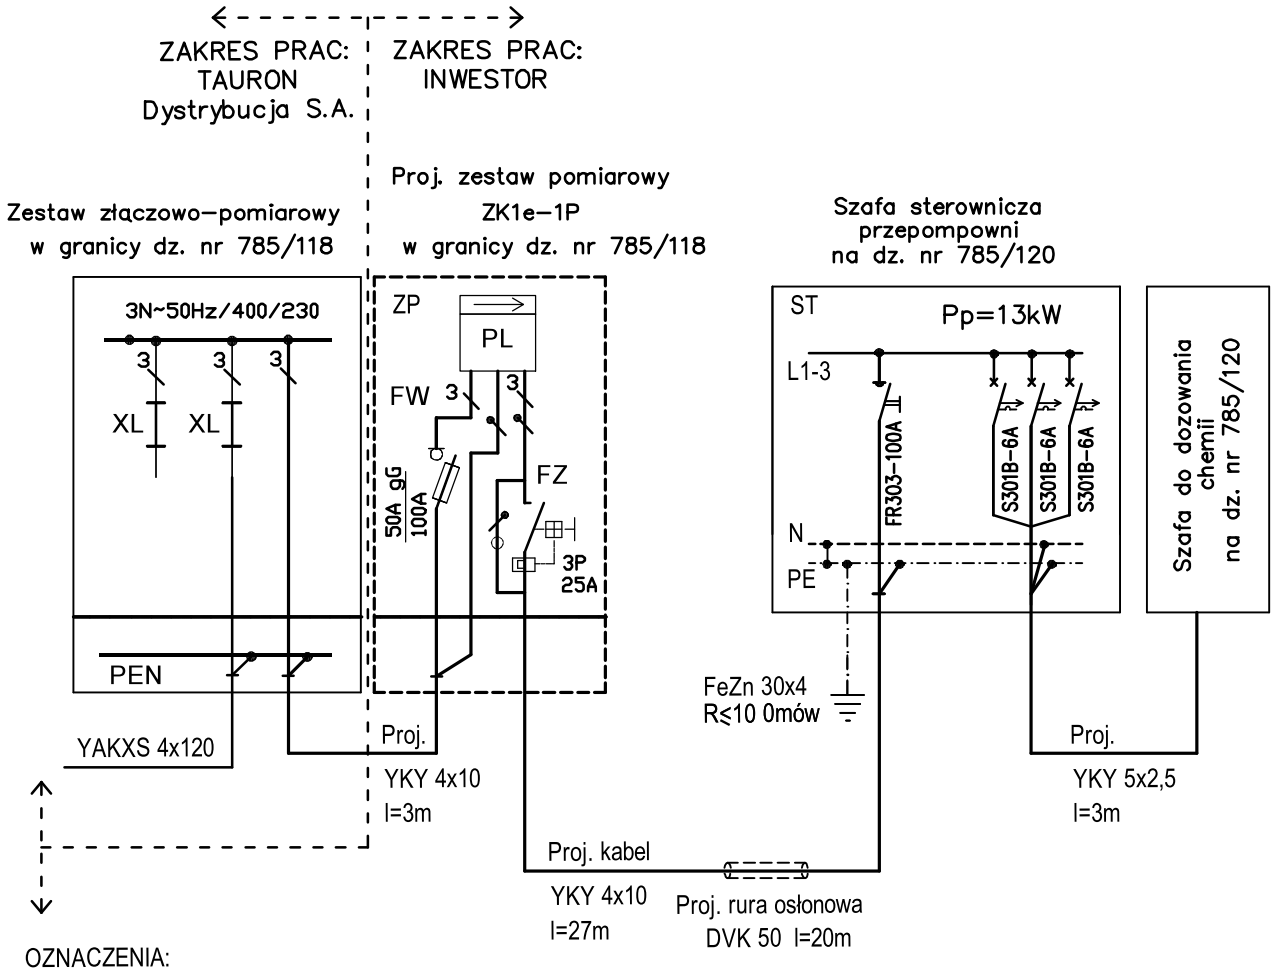

OZNACZENIA:

PL – licznik energii

XL – podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkości "2" 400A z zaciskami typu "V" i kompletem zwieraczy

FW – rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkości "000" 100A przystosowany do plombowania z wkładkami bezpiecznikowymi mocy o wartości 50A, 500V i charakterystyce "gG"

FZ – zabezpieczenie zalicznikowe – wyłącznik 3F + zacisk PEN wyposażony w człon przeciążeniowy, z funkcją ręcznego rozłączania, w obudowie izolacyjnej przystosowanej do plombowania

PEN – szyna PEN z zaciskami typu "V"

Uwagi:

1) Stopień ochrony: obudowa – min. IP44, wnętrze obudowy – min. IP2X
2) Na szynach w miejscach przewidzianych do wyprowadzenia przewodu do aparatu FW, zabudować wprasowane nakretki M8

WIDOK ZESTAWU POMIAROWEGO

ZK1e-1P
ROZMIESZCZENIE APARATÓW

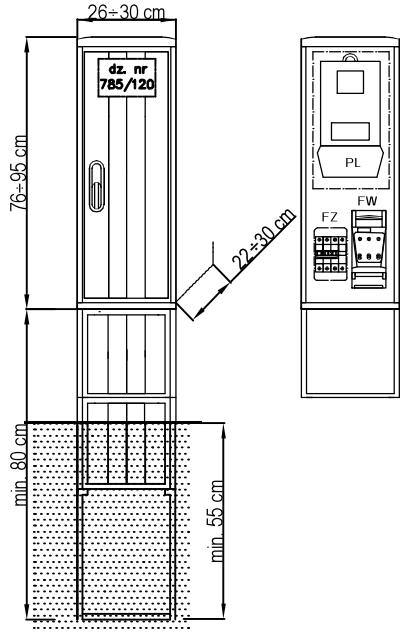

Układ sieci	TN-C
Ochrona przeciwporażeniowa	Samoczynne wyłączenie zasilania

AD ELEKTRO-PROJEKT
Agata Domalewska
59-300 LUBIN ul. Marii Skłodowskiej-Curie 92/109
agata.domalewska@adelektroprojekt.pl
tel. 693-843-775

Nr arch. 51/20

Obiekt	SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ – ETAP II
Treść rys.	Schemat WLZ do przepompowni
Adres	59-300 Lubin ul. Szafirowa, Obr.9 dz.nr 785/120, 785/118;
Inwestor	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. 59-300 Lubin, ul. Rzeźnicza 1
Projektowała	mgr inż. Agata DOMALEWSKA upr. bud. do projek. bez ograniczeń w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządz. elektrycznych i elektroenergetycznych. upr. nr 101/DOŚ/05

Branża ELEKTRY.
Stadium P.B.
Skala –
Data i podpis 01.09.2020r.
Nr str.
Nr rys. 2E